

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CENTRALE DI PRODUZIONE DI ARIA MEDICINALE F.U. PRESSO L'OSPEDALE " N.S. DI BONARIA" DI SAN GAVINO MONREALE CIG 5247142E8B CUP J83J13000280002

SEDUTA N. 1 (riservata)

L'anno 2014, il giorno 23/04/2014 alle ore 13,00 presso gli uffici del Responsabile del Servizio Tecnico Logistico siti in Via Bologna n.13 – Sanluri, in presenza di tutti i componenti del seggio di gara di cui al verbale n.1 si prende atto che in data odierna sono pervenuti, da parte della commissione giudicatrice nominata con deliberazione n. 646 del 21/08/2013, rettificata con deliberazione n. 902 del 04/12/2013, n.6 verbali afferenti le valutazioni dell' offerta tecnica : " BUSTA B" dei seguenti O.E. , che si allegano al presente per farne parte integrante e sostanziale, formulati in base all'esame dei parametri indicati nel capitolato speciale art.13

O.E.
ITEM OXYGEN
SIRIMED SRL
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A
ROSIGLIONI IMPIANTI

Si dà atto che il punteggio di qualità massimo punti 60 è stato assegnato in base alla valutazione dei suindicati parametri:

- 1) Funzionalità e specifiche tecniche della Centrale, delle opere edili e degli impianti: punteggio massimo 35 punti:**
 - Completezza del progetto tecnico e Relazioni allegate, soluzioni progettuali: **punti 2;**
 - Caratteristiche tecniche della centrale (linee di compressione, terza fonte, cabina container): **punti 30;**
 - Aspetti migliorativi del sistema proposto: **punti 3.**
- 2) Funzionalità, specifiche tecniche e modalità operative del Sistema di controllo, monitoraggio e allarme: punteggio massimo 10 punti.**

3) Organizzazione dell'assistenza post-vendita e della manutenzione della centrale: punteggio massimo 15 punti:

- Piano di gestione operativa della Centrale e degli impianti, inclusi i rilievi analitici di qualità: **punti 5**;
- Caratteristiche organizzative del piano di pronto intervento, delle modalità e tempi di intervento: **punti 5**;
- Caratteristiche della garanzia "full risk", con particolare riguardo alla estensione della durata minima e delle caratteristiche di copertura: **punti 5**.

Il punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascuna offerta (massimo 60 punti) è dato dalla sommatoria dei punteggi parziali conseguiti per ogni elemento di valutazione suindicato e meglio specificato nelle schede riportanti il punteggio tecnico redatte della Commissione Giudicatrice in data 16/04/2014.

Da quanto rilevato dall'analisi formulata dalla Commissione giudicatrice, allegate alla presente onde farne parte integrante e sostanziale, scaturisce in base alle modalità indicate nel disciplinare di gara art. 7 e 7.1, la valutazione riportata nel prospetto allegato con l'attribuzione dei seguenti punteggi finali.

O.E.	Punteggio finale
ITEM OXYGEN	26,800
SIRIMED SRL	16,500
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A	58,750
ROSIGLIONI IMPIANTI	10,600

Si procede a completare la stesura del presente verbale dichiarando ammessi alla fase successiva della gara, consistente nella valutazione della offerta economica tutti gli O.E. partecipanti


Si rimanda all'apertura dell' offerta economica che si terrà in seduta pubblica, il giorno 05/05/2014 ore 10,00 alla presenza degli operatori economici partecipanti alla presente gara che verranno convocati con largo anticipo

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente Dr.ssa Guglielmina Ortu 

I testimoni:

Geom. Giuseppe Botta 

Sig.ra Rosangela Cherchi  con funzioni di segretario

Sanluri 23/04/2014

requisito 1

offerte	COEFFICIENTI DEI COMMISSARI PER REQUISITO					MEDIA PIU' ALTA	fattori di conversione	medie definitive coefficienti	PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO	punteggio definitivo attribuito
	1	2	3	4	5					
Airliquide	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,000	2	2,000
Sirimed	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		0,250		0,500
Rosiglioni	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,30		0,300		0,600
Item	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,55		0,550		1,100

requisito 2

offerte	COEFFICIENTI DEI COMMISSARI PER REQUISITO					MEDIA PIU' ALTA	fattori di conversione	medie definitive coefficienti	PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO	punteggio definitivo attribuito
	1	2	3	4	5					
Airliquide	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	30	30,000
Sirimed	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,15		0,150		4,500
Rosiglioni	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,15		0,150		4,500
Item	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,40		0,400		12,000

requisito 3

offerte	COEFFICIENTI DEI COMMISSARI PER REQUISITO					MEDIA PIU' ALTA	fattori di conversione	medie definitive coefficienti	PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO	punteggio definitivo attribuito
	1	2	3	4	5					
Airliquide	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	3	3,000
Sirimed	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		0,250		0,750
Rosiglioni	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		0,250		0,750
Item	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,40		0,400		1,200

Requisito 4

offerte	COEFFICIENTI DEI COMMISSARI PER REQUISITO					MEDIA PIU' ALTA	fattori di conversione	medie definitive coefficienti	PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO	punteggio definitivo attribuito
	1	2	3	4	5					
Airliquide	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	10	10,000
Sirimed	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		0,250		2,500
Rosiglioni	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,15		0,150		1,500
Item	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,30		0,300		3,000

Requisito 5

offerte	COEFFICIENTI DEI COMMISSARI PER REQUISITO					MEDIA PIU' ALTA	fattori di conversione	medie definitive coefficienti	PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO	punteggio definitivo attribuito
	1	2	3	4	5					
Airliquide	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	5	5,000
Sirimed	0,75	0,50	0,75	0,50	0,25	0,55		0,550		2,750
Rosiglioni	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		0,250		1,250
Item	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		0,750		3,750

Requisito 6

offerte	COEFFICIENTI DEI COMMISSARI PER REQUISITO					MEDIA DEI COMMISSARI	MEDI PIU' ALTA	fattori di conversione	medie definitive coefficienti	PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO	punteggio definitivo attribuito
	1	2	3	4	5						
Airlíquide	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	5	5,000
Sirimed	0,25	0,00	0,25	0,00	0,10	0,10		0,100	0,100		0,500
Rosiglioni	0,25	0,00	0,25	0,00	0,15	0,15		0,150	0,150		0,750
Item	0,25	0,00	0,25	0,00	0,15	0,15		0,150	0,150		0,750

Requisito 7

offerte	COEFFICIENTI DEI COMMISSARI PER REQUISITO					MEDIA DEI COMMISSARI	MEDI PIU' ALTA	fattori di conversione	medie definitive coefficienti	PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO	punteggio definitivo attribuito
	1	2	3	4	5						
Airlíquide	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00		0,750	5	3,750
Sirimed	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,000	1,000		5,000
Rosiglioni	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		0,250	0,250		1,250
Item	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,000	1,000		5,000

SOMMA DEI REQUISITI	
TOTALI PUNTEGGI	
Airlíquide	58,750
Sirimed	16,500
Rosiglioni	10,600
Item	26,800

VERBALE DI GARA

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CENTRALE DI PRODUZIONE DI ARIA MEDICINALE F.U. PRESSO L'OSPEDALE " N.S. DI BONARIA" DI SAN GAVINO MONREALE CIG 5247142E8B CUP J83J13000280002

SEDUTA N.2 (riservata)

L'anno 2014, il giorno 05/05/2014 presso gli uffici del Responsabile del Servizio Tecnico Logistico siti in Via Bologna n.13 – Sanluri, sono presenti i Sigg.ri
Dr.ssa Guglielmina Ortu in qualità di presidente,
Geom. Giuseppe Botta in qualità di testimone
Rosangela Cherchi in qualità di testimone con funzione di segretario verbalizzante,
componenti del seggio di gara nominato con deliberazione n.646 del 21/08/2013.

PREMESSO:

- che si procederà all'aggiudicazione secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara

ART.7 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO ED ECONOMICO

- che in data 05/05/2014 in seduta pubblica di cui al verbale n. 3° si è proceduto alla lettura dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione giudicatrice determinato mediante l'applicazione della formula prevista dall'allegato P punto II) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, richiamata dall'art. 283 comma 2 del predetto decreto, e stabilita nel disciplinare di gara art. 7.1, ovvero:
 $C(a) = \sum_n [W_i \cdot V(a)_i]$ dalla quale scaturisce il seguente punteggio.

O.E.	Punteggio tecnico
ITEM OXYGEN	26,800
SIRIMED SRL	16,500
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A	58,750
ROSIGLIONI IMPIANTI	10,600

nonché all'apertura della busta C "OFFERTA ECONOMICA" presentata dai concorrenti dando lettura delle percentuali di ribasso offerto sull'importo posto a base di gara pari ad € 150.000,00:

O.E.	% ribasso
ITEM OXYGEN	32,500
SIRIMED SRL	16,00
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A	3,467
ROSIGLIONI IMPIANTI	1,340

Il Presidente, alle ore 12,00 dichiara aperta la seduta riservata per il proseguo dei lavori interrotti con la citata 3ª seduta pubblica, procedendo al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.lgs 163/2006;

Si procede all'assegnazione del punteggio economico secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara
Art. 7.2 Modalità di attribuzione del punteggio economico

, il coefficiente di prestazione dell'offerta, per il solo elemento prezzo, verrà determinato applicando la seguente formula di cui all'allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:

Ci	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X \cdot A_i / A_{soglia}$
----	------------------------------	---	----------------------------

Ci	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$
----	---------------------------	---	--

X = 0,90

Punti Prezzo	40
---------------------	-----------

ditta	ribasso	Coefficiente prezzo	punteggio prezzo
AIR LIQUIDE SANITA'	3,467	0,234	9,365
ITEM OXIGEN	32,500	1,000	40,000
SIRIMED	16,000	0,914	36,558
ROSIGLIONI IMPIANTI	1,340	0,090	3,620

media aritmetica
del ribasso %

Valore Asoglia **13,327**

A soglia	13,327
coefficiente X	0,90
A max	32,500

La Commissione/ Seggio di Gara procederà, quindi, al calcolo e rilevazione di eventuali offerte anomale, ai sensi degli art. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m

Si dà atto che l'offerta è considerata anomala se i punteggi ottenuti dal concorrente relativamente

Al prezzo

Alla somma degli altri elementi di valutazione(punteggio tecnico)

Risultano contemporaneamente $\geq 4/5$ dei corrispondenti valori fissati dal disciplinare

Punti prezzo max	40	4/5 = 32
Punti tecnici max	60	4/5 = 48

A seguito dei calcoli effettuati si riporta la sintesi dei risultati e anomalia

concorrente	offerta	%ribasso	Punti prezzo Pp	Punti tecnici Pt	Punteggio totale Pp + Pt	Anomalia (Pp >32) AND (Pt >48)
AIR LIQUIDE SANITA'	144.799,50	3,467	9,365	58,750	68,115	
ITEM OXIGEN	101.250,00	32,500	40,000	26,800	66,800	
SIRIMED	126.000,00	16,00	36,558	16,500	53,058	
ROSIGLIONI IMPIANTI	147.990,00	1,340	3,620	10,060	13,680	

Dalla suesposta sintesi non si evidenziano offerte anomale.

Il Seggio di gara termina la valutazione dell'offerta economica alle ore 13,30, Il Presidente fissa per il giorno 8 c.m. un'ulteriore seduta pubblica per rendere noto l'esito delle valutazioni e la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente Dr.ssa Guglielmina Ortu 

I testimoni:

Geom. Giuseppe Botta 
 Sig.ra Rosangela Cherchi  con funzioni di segretario

Sanluri 05/05/2014

VERBALE DI GARA

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CENTRALE DI PRODUZIONE DI ARIA MEDICINALE F.U. PRESSO L'OSPEDALE " N.S. DI BONARIA" DI SAN GAVINO MONREALE CIG 5247142E8B CUP J83J13000280002

SEDUTA N.4

L'anno 2014, il giorno 08/05/2014 alle ore 12,52 presso gli uffici del Responsabile del Servizio Tecnico Logistico siti in Via Bologna n.13 – Sanluri, sono presenti i Sigg.ri
Dr.ssa Guglielmina Ortu in qualità di presidente,
Geom. Giuseppe Botta in qualità di testimone
Rosangela Cherchi in qualità di testimone con funzione di segretario verbalizzante,
componenti del seggio di gara nominato con deliberazione n.646 del 21/08/2013.

PREMESSO:

- che in data 05/05/2014 si sono svolte le sedute di gara:

seduta pubblica di cui al verbale n. 3, nella quale il Presidente di seggio ha provveduto a dare lettura dei coefficienti tecnici assegnati dalla commissione giudicatrice, e nominata con deliberazione n. 646 del 21/08/2013 e rettificata con deliberazione n. 902 del 04/12/2013 conseguentemente si è proceduto all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti procedendo a dare lettura dei ribassi offerti dai concorrenti. Al termine della seduta il Presidente comunica ai concorrenti presenti che, in seduta riservata si sarebbe proceduto ad effettuare il calcolo dell'offerta più vantaggiosa nonché all'individuazione di eventuali offerte anomale.

Seduta riservata di cui al verbale n.2 (riservata), nella quale il Seggio di gara ha proceduto ad eseguire i calcoli applicando le formule stabilite nel disciplinare di gara, onde addivenire ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa e al conseguente calcolo delle eventuali anomalie, tutto ciò riportato nel citato verbale.

- Che con nota prot. 15887 del 06/05/2014 veniva comunicata via fax, ai concorrenti la data fissata per il giorno 08/05/2014 per dare lettura delle risultanze dei calcoli effettuati e proclamare l'aggiudicazione provvisoria

-

- Tutto ciò permesso il Presidente Dr.ssa Guglielmina Ortu alle ore 12,52 dichiara aperta la seduta.

Viene messo a verbale che:

- è presente il Sig. Guglielmino Orrù in rappresentanza dell'O. E. Air Liquide Sanità Service S.P.A –

Il presidente di Seggio procede con la lettura dei punteggi ottenuti per i concorrenti, che vengono di seguito riportati:

concorrente	offerta	%ribasso	Punti prezzo Pp	Punti tecnici Pt	Punteggio totale Pp + Pt	Anomalia (Pp >32) AND (Pt >48)
AIR LIQUIDE SANITA'	144.799,50	3,467	9,365	58,750	68,115	
ITEM OXIGEN	101.250,00	32,500	40,000	26,800	66,800	
SIRIMED	126.000,00	16,00	36,558	16,500	53,058	
ROSIGLIONI IMPIANTI	147.990,00	1,340	3,620	10,060	13,680	

Dall'esame delle offerte tecniche ed economiche specificate nel suindicato quadro riepilogativo, l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dall'O.E. AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A., seconda classificata O.E. ITEM OXIGEN.

La Commissione prende atto che in seguito all'applicazione dei criteri stabiliti per l'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, come meglio specificato nel verbale n,2 seduta riservata, non risultano offerte anomale.

Il Presidente perso atto di tutto ciò, dispone l'aggiudicazione provvisoria della presente gara d'appalto in favore dell'Operatore Economico AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A il quale ha formulato un ribasso pari al 3,467% dell'importo a base d'asta di € 150.000,00 pertanto l'importo di aggiudicazione viene determinato in € 144.799,500 oltre IVA e oneri di sicurezza pari ad € 400 .

L'O.E. AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A., verrà formalmente considerata aggiudicataria, definitiva, successivamente all'adozione della deliberazione di approvazione degli atti di gara.


Resta ben inteso che l'aggiudicazione definitiva, in ogni ipotesi, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei i requisiti richiesti in sede di gara, intendendosi subordinata all'esito positivo di tale verifica.

La riunione si chiude alle ore 13,00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente Dr.ssa Guglielmina Ortu 

I testimoni:

Geom. Giuseppe Botta 

Sig.ra Rosangela Cherchi  con funzioni di segretario

Sanluri 09/05/2014

VERBALE DI GARA

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CENTRALE DI PRODUZIONE DI ARIA MEDICINALE F.U. PRESSO L'OSPEDALE " N.S. DI BONARIA" DI SAN GAVINO MONREALE CIG 5247142E8B CUP J83J13000280002

SEDUTA N.3

L'anno 2014, il giorno 05/05/2014 alle ore 10,00 presso gli uffici del Responsabile del Servizio Tecnico Logistico siti in Via Bologna n.13 – Sanluri, sono presenti i Sigg.ri

Dr.ssa Guglielmina Ortu in qualità di presidente,

Geom. Giuseppe Botta in qualità di testimone

Rosangela Cherchi in qualità di testimone con funzione di segretario verbalizzante, componenti del seggio di gara nominato con deliberazione n.646 del 21/08/2013.

PREMESSO:

- che in data 22/08/2013 – 07/10/2013 si sono svolte le sedute di gara pubbliche di cui ai verbali 1° e 2° allegati al presente per farne parte integrante e sostanziale;
- Che in data 23/04/2014 pervenivano al Seggio di Gara i verbali delle 6 sedute della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione n. 646 del 21/08/2013 e rettificata con deliberazione n. 902 del 04/12/2013, dedicate all'esame e alla valutazione dell'offerta tecnica: " BUSTA B" – presentate dai seguenti O.E. per la partecipazione alla gara in oggetto:

O.E.
ITEM OXYGEN
SIRIMED SRL
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A
ROSIGLIONI IMPIANTI

- Che il Presidente del seggio di gara fissava per il giorno 05/05/2014 , alle ore 10, la data per l'apertura delle offerte economiche presentate per la gara in oggetto;
- Che con nota prot. 15092 del 28/04/2014 veniva comunicata, tramite fax, ai concorrenti la suddetta data, fissata per la seduta pubblica di apertura delle buste economiche.

Tutto ciò permesso il Presidente Dr.ssa Guglielmina Ortu alle ore 10,25 dichiara aperta la seduta. Viene messo a verbale che:

- sono presenti i seguenti rappresentanti muniti di delega, tenute agli atti, Sig.Stefano Savino per Air Liquide Sanità Service S.P.A – Sig. Giovanni Sannaper Rosiglioni Impianti S.R.L - Sig. Paolo

Massoni per Sirimed Srl – Sig. Nedo Manetti per ItemOxigen Srl.

- la Commissione Giudicatrice ha ritenute valide tutte le offerte presentate.

Il presidente di Seggio procede con la lettura dei punteggi tecnici assegnati agli O.E. partecipanti in base ai parametri indicati nel capitolato speciale art.13 e riportati nel verbale n. 1 della seduta riservata del 23/04/2014 e di seguito riportati, precisando che il punteggio massimo assegnabile è pari a 60;

O.E.	Punteggio finale
ITEM OXYGEN	26,800
SIRIMED SRL	16,500
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A	58,750
ROSIGLIONI IMPIANTI	10,600

Per quanto sopra il Presidente del seggio di gara, , previa verifica sulla regolarità esteriore dei plichi (risultata conforme per tutti) procede all'apertura delle busta C "OFFERTA ECONOMICA" presentata dai concorrenti, rammentando che il punteggio massimo assegnabile per il prezzo è pari a 40, dà lettura delle percentuali di ribasso offerto sull'importo posto a base di gara pari ad € 150.000,00, che vengono riportati dettagliatamente nella seguente tabella

O.E.	% ribasso
ITEM OXYGEN	32,500
SIRIMED SRL	16,00
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A	3,467
ROSIGLIONI IMPIANTI	1,340


Il Presidente infine, dopo aver comunicato ai presenti che in seduta riservata si sarebbe proceduto ad effettuare il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la formula stabilita negli atti di gara, e alla individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.lgs 163/2006, alle ore 10,40 termina la seduta pubblica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente Dr.ssa Guglielmina Ortu 

I testimoni:

Geom. Giuseppe Botta 

Sig.ra Rosangela Cherchi  con funzioni di segretario

Sanluri 05/05//2014

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CENTRALE DI PRODUZIONE DI ARIA MEDICINALE F.U. PRESSO L'OSPEDALE " N.S. DI BONARIA" DI SAN GAVINO MONREALE CIG 5247142E8B CUP J83J13000280002

SEDUTA N.2

L'anno 2013, il giorno 07 del mese di ottobre alle ore 10.15, presso gli uffici del Servizio Tecnico Logistico siti in Via Bologna,13 – Sanluri.

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 515 del 16/05/2013 è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55, , del d.lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura e posa in opera di una centrale di produzione di aria medicinale F.U. presso il Presidio Ospedaliero di San Gavino N.le fissando quale importo a base di gara € 150.000,00 oltre oneri per la sicurezza ed IVA

- il bando di gara è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti _ Servizio Contratti Pubblici – Osservatorio Regione Sardegna – sito internet ASL 6;

- le modalità di svolgimento della gara sono state stabilite nel sopraindicato bando e nel disciplinare;

- con deliberazione n.646 del 21/08/2013 è stato costituito:

a) **IL SEGGIO DI GARA** deputato alla valutazione della documentazione amministrativa ed economica delle offerte composto da: Dr.ssa Guglielmina Ortu in qualità di presidente, Geom. Giuseppe Botta in qualità di componente/testimone, Sig.ra Rosangela Cherchi in qualità di componente/testimone con funzioni di segretario;

b) **LA COMMISSIONE GIUDICATRICE** ai sensi dell'art.84 del d.lgs 163/2006 deputata alla valutazione tecnica delle apparecchiature proposte composta da: Dr. Antonio Farci- Presidente ; Dr. Giuseppe M. Sechi – componente; - Dr.ssa Silvia Boi – componente – Dr. Tonio Sollai – comonente; Ing. Fabio Francesco Farci - componente;

- Che con verbale di gara del 22/08/2013 è stata esperita la prima seduta di gara pubblica.

- Che si è proceduto, ai sensi dell'art.48 del D.lgs 163/2006 , alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'O.E Sirimed , sorteggiato nella seduta del 22/08/2013;

-Che con nota prot. 33310 del 03/10/2013 si è provveduto a comunicare a tutti gli O.E. la data della 2^a seduta per l'apertura delle offerte tecniche fissata per il giorno 07/10/2013 ore 10,00

CIO' PREMESSO

Il Presidente del Seggio di gara constatato che sono presenti i seguenti rappresentanti degli operatori economici: Sigg. Orrù Guglielmino e Littarru Stefano (AIR LIQUIDE SANITA) ' - Sig, Sanna Giovanni (ROSIGLIONI IMPIANTI) – Sigg. Pierpaolo Massoni e Massimo Melis (SIRIMED,; alle ore 10,15 dichiara aperta la seduta pubblica, viene preliminarmente dichiarato l' esito positivo delle verifiche effettuate in capo all'O.E. Sirimed. Pertanto avendo tutti gli O.E. presentato la documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto vengono ammessi all'apertura delle buste B "offerta tecnica" con la seguente successione:


- 1) O.E. ITEM OXIGEN , dall'esame del contenuto dell'offerta tecnica non emergono difformità da quanto richiesto pertanto viene ammessa alla successiva fase di valutazione tecnica.
- 2) O.E. SIRIMED. dall'esame del contenuto dell'offerta tecnica non emergono difformità da quanto richiesto pertanto viene ammessa alla successiva fase di valutazione tecnica.
- 3)O.E. AIR LIQUIDE SANITA' dall'esame del contenuto dell'offerta tecnica non emergono difformità da quanto richiesto pertanto viene ammessa alla successiva fase di valutazione tecnica.
- 4)O.E. ROSIGLIONI IMPIANTI dall'esame del contenuto dell'offerta tecnica non emergono difformità da quanto richiesto pertanto viene ammessa alla successiva fase di valutazione tecnica.


Il Seggio di gara alle ore 10,35 termina i lavori e dichiara chiusa la seduta pubblica, le buste contenenti le offerte vengono prese in carico dal Rup e custodite dallo stesso in armadio chiuso a chiave, mentre le offerte tecniche vengono consegnate alla Commissione giudicatrice per la relativa valutazione da esperirsi in sedute riservate,

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente Dr.ssa Guglielmina Ortu 

I testimoni:

Geom..Giuseppe Botta 

Sig.ra Rosangela Cherchi  con funzioni di segretario

Sanluri 07/10/2013

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CENTRALE DI PRODUZIONE DI ARIA MEDICINALE F.U. PRESSO L'OSPEDALE " N.S. DI BONARIA" DI SAN GAVINO MONREALE CIG 5247142E8B CUP J83J13000280002

SEDUTA N.1

L'anno 2013, il giorno 22 del mese di agosto alle ore 11.05, presso gli uffici del Servizio Tecnico Logistico siti in Via Bologna,13 – Sanluri.

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 515 del 16/05/2013 è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55, del d.lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura e posa in opera di una centrale di produzione di aria medicinale F.U. presso il Presidio Ospedaliero di San Gavino N.le fissando quale importo a base di gara € 150.000,00 oltre oneri per la sicurezza ed IVA

- il bando di gara è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti _ Servizio Contratti Pubblici – Osservatorio Regione Sardegna – sito internet ASL 6;

- le modalità di svolgimento della gara sono state stabilite nel sopraindicato bando e nel disciplinare;

- con deliberazione n.646 del 21/08/2013 è stato costituito:

a) IL SEGGIO DI GARA deputato alla valutazione della documentazione amministrativa ed economica delle offerte composto da: dal Dr.ssa Guglielmina Ortu in qualità di presidente, del Geom. Giuseppe Botta in qualità di componente/testimone, Sig.ra Rosangela Cherchi in qualità di componente/testimone con funzioni di segretario;

b) LA COMMISSIONE GIUDICATRICE ai sensi dell'art.84 del d.lgs 163/2006 deputata alla valutazione tecnica delle apparecchiature proposte composta da: Dr. Antonio Farci- Presidente ; Dr. Giuseppe M. Sechi – componente; - Dr.ssa Silvia Boi – componente – Dr. Tonio Sollai – comonente; Ing. Fabio Francesco Farci;

- il termine fissato per la ricezione delle offerte è stato stabilito nel bando di gara alle ore 13,00 del 19/08/2013.

Che entro il termine stabilito sono pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti Operatori Economici:

n. progressivo	O.E.	sede	Prot.	Del
1	ITEM OXYGEN	Altamura (Ba)	27424	14/08/2013
2	SIRIMED SRL	Battiatì (CT)	27609	19/08/2013
3	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A	Milano	27616	19/08/2013
4	ROSIGLIONI IMPIANTI	Roma	27635	19/08/2013

Che nella seduta odierna si procederà :

- 1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi generali pervenuti ed eventuale dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;
- 2) apertura dei plichi generali che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed alla verifica della presenza nei medesimi dei plichi A, B e C e dell'integrità di quest'ultimi;
- 3) all'apertura del plico A, alla verifica della presenza dei documenti ivi contenuti, ed al successivo controllo degli stessi, al fine di verificare se tali documenti siano conformi a quanto prescritto dalla documentazione di gara.
- 4) al sorteggio pubblico previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità ivi stabilite, al fine di individuare i concorrenti che dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesta dal bando di gara e dichiarati nella documentazione di partecipazione;

CIO' PREMESSO

Il Presidente del Seggio di gara constatato che sono presenti i seguenti rappresentanti muniti di delega degli operatori economici: Sig. Guglielmino Orrù Air Liquide Sanità Service S.P.A – Sig. Giovanni Sanna Rosiglioni Impianti S.R.L., alle ore 11,05 dichiara aperta la seduta pubblica, dando inizio alla verifica dei plichi presentati e all'apertura degli stessi con la seguente successione:

- 1) ITEM OXYGEN: il plico risulta correttamente sigillato e conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara, riconosciuto regolare si provvede alla sua apertura. Si constata la presenza di tre buste 1° "BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA " ; 2° "BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA 3° "BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA". Successivamente viene aperta la busta contenente la documentazione di gara, sono presenti i documenti richiesti dal disciplinare che vengono riconosciuti regolari e conformi.
- 2) SIRIMED SRL: il plico risulta correttamente sigillato e conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara, riconosciuto regolare si provvede alla sua apertura. Si constata la presenza di tre buste 1° "BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA " ; 2° "BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA 3° "BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA". Successivamente viene aperta la busta contenente la documentazione di gara, sono presenti i documenti richiesti da disciplinare che vengono riconosciuti regolari e conformi.
- 3) AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A: il plico risulta correttamente sigillato e conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara, riconosciuto regolare si provvede alla sua apertura. Si constata la presenza di tre buste 1° "BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA " ; 2° "BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA 3° "BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA". Successivamente viene aperta la busta contenente

la documentazione di gara, sono presenti i documenti richiesti da disciplinare che vengono riconosciuti regolari e conformi.


4) ROSIGLIONI IMPIANTI il plico risulta correttamente sigillato e conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara, riconosciuto regolare si provvede alla sua apertura. Si constata la presenza di tre buste 1° "BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA " ; 2° "BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA 3 "BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA". Successivamente viene aperta la busta contenente la documentazione di gara, sono presenti i documenti richiesti da disciplinare che vengono riconosciuti regolari e conformi.

Si procede ad effettuare il sorteggio di n.1 O.E. tra i quattro partecipanti, viene estratto l'O.E. Sirimed che dovrà comprovare i requisiti dichiarati mediante produzione dei relativi documenti

Il Sedgio di gara alle ore 12,15 termina la 1^ seduta, Il Presidente rimanda i lavori alla seconda seduta, che avverrà a seguito della verifica effettuata ai sensi del citato art. 48, in data da destinarsi.

Si provvede alla raccolta di tutto il materiale e alla custodia dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente Dr.ssa Guglielmina Ortu 

I testimoni:

Geom..Giuseppe Botta 

Sig.ra Rosangela Cherchi  con funzioni di segretario

Sanluri 22/08/2013

**COMMISSIONE GIUDICATRICE CENTRALE DI PRODUZIONE ARIA MEDICALE F.U. PER
PRESIDIO OSPEDALIERO "N.S. DI BONARIA" DI SAN GAVINO MONREALE****Verbale n. 6 del 16 aprile 2014**

Il giorno 16 del mese di aprile dell'anno 2014, alle ore 13:15, presso la sala riunioni del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, ai sensi della deliberazione n. 646 del 21/08/2013 e n. 902 del 04/12/2013 relative alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di una centrale di produzione di aria medicale F.U. presso l'Ospedale di San Gavino M.le, si è riunita la Commissione Giudicatrice così composta:

- Dr. Giulio Sorrentino- Presidente
- Dr. Giuseppe Maria Sechi
- Dr.ssa Maria Silvia Boi
- Dr. Tonio Sollai
- Ing. Fabio Farci



La Commissione prende atto di tutte le operazioni compiute nelle sedute precedenti di cui ai verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 dopodiché si procede nuovamente al riesame generale di tutte le offerte pervenute. Eseguita questa operazione si conclude l'assegnazione dei coefficienti discrezionali e delle procedure connesse come da richiesta del Presidente del Seggio.

Alle ore 14:35 la Commissione chiude i lavori. Quanto prima verranno trasmesse al Presidente del Seggio di gara le risultanze e la documentazione tecnica delle Ditte concorrenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Presidente della Commissione
Dr. Giulio Sorrentino

Il Segretario verbalizzante
Sig. Emanuele Pittau

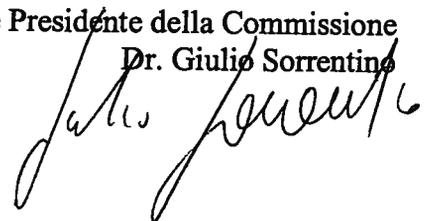

**COMMISSIONE GIUDICATRICE CENTRALE DI PRODUZIONE ARIA MEDICALE F.U. PER
PRESIDIO OSPEDALIERO "N.S. DI BONARIA" DI SAN GAVINO MONREALE**

Verbale n. 5 del 26 marzo 2014

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno 2014, alle ore 10:00, presso la sala riunioni del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, ai sensi della deliberazione n. 646 del 21/08/2013 e n. 902 del 04/12/2013 relative alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di una centrale di produzione di aria medicale F.U. presso l'Ospedale di San Gavino M.le, si è riunita la Commissione Giudicatrice così composta:


- Dr. Giulio Sorrentino- Presidente
- Dr. Giuseppe Maria Sechi
- Dr.ssa Maria Silvia Boi
- Dr. Tonio Sollai
- Ing. Fabio Farci

La Commissione prende atto di tutte le operazioni compiute nelle sedute precedenti di cui ai verbali n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 dopodiché procede con un generale riesame di tutte le offerte pervenute. Conclusa questa operazione vengono assegnati parte dei coefficienti discrezionali. Alle ore 12:20 la Commissione chiude i lavori aggiornandosi ad una data ancora da stabilirsi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Presidente della Commissione
Dr. Giulio Sorrentino

Il Segretario verbalizzante
Sig. Emanuele Pittau

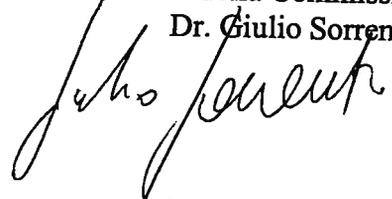

**COMMISSIONE GIUDICATRICE CENTRALE DI PRODUZIONE ARIA MEDICALE F.U. PER
PRESIDIO OSPEDALIERO "N.S. DI BONARIA" DI SAN GAVINO MONREALE**

Verbale n. 4 del 20 marzo 2014

Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 2014, alle ore 14:30, presso la sala riunioni del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, ai sensi della deliberazione n. 646 del 21/08/2013 e n. 902 del 04/12/2013 relative alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di una centrale di produzione di aria medicale F.U. presso l'Ospedale di San Gavino M.le, si è riunita la Commissione Giudicatrice così composta:

- Dr. Giulio Sorrentino- Presidente
- Dr. Giuseppe Maria Sechi
- Dr.ssa Maria Silvia Boi
- Dr. Tonio Sollai
- Ing. Fabio Farci

La Commissione prende atto di tutte le operazioni compiute nelle sedute precedenti di cui esamina i verbali dopodiché procede con le valutazioni delle altre offerte pervenute.


Vengono valutate le offerte della Ditta ROSIGNOLI e della Ditta ITEM.

Alle ore 18:00 le valutazioni delle succitate Ditte sono terminate per cui la Commissione si aggiorna al 26/03/2014 alle ore 09:00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Presidente della Commissione
Dr. Giulio Sorrentino

Il Segretario verbalizzante
Sig. Emanuele Pittau

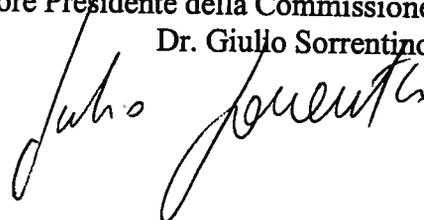

COMMISSIONE GIUDICATRICE CENTRALE DI PRODUZIONE ARIA MEDICALE F.U. PER
PRESIDIO OSPEDALIERO "N.S. DI BONARIA" DI SAN GAVINO MONREALE

Verbale n. 3 del 14 marzo 2014

Il giorno 14 del mese di marzo dell'anno 2014, alle ore 10:00, presso la sala riunioni del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, ai sensi della deliberazione n. 646 del 21/08/2013 e n. 902 del 04/12/2013 relative alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di una centrale di produzione di aria medicale F.U. presso l'Ospedale di San Gavino M.le, si è riunita la Commissione Giudicatrice così composta:

- Dr. Giulio Sorrentino- Presidente
- Dr. Giuseppe Maria Sechi
- Dr.ssa Maria Silvia Boi
- Dr. Tonio Sollai
- Ing. Fabio Farci

La Commissione prende atto di tutte le operazioni compiute nella sedute precedenti dopodiché procede con le valutazioni delle altre offerte pervenute.


Viene valutata l'offerta della Ditta SIRIMED e parte della ROSIGLIONI.

Alle ore 12:30 la valutazione della Ditta SIRIMED è terminata per cui la Commissione si aggiorna al 20/03/2014 alle ore 14:30 differentemente da quanto stabilito nel verbale della precedente riunione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Presidente della Commissione
Dr. Giulio Sorrentino

Il Segretario verbalizzante
Sig. Emanuele Pittau

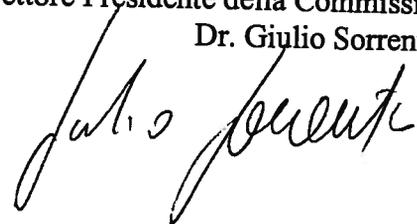

COMMISSIONE GIUDICATRICE CENTRALE DI PRODUZIONE ARIA MEDICALE F.U. PER
PRESIDIO OSPEDALIERO "N.S. DI BONARIA" DI SAN GAVINO MONREALE

Verbale n. 2 del 12 marzo 2014

Il giorno 12 del mese di marzo dell'anno 2014, alle ore 10:00, presso la sala riunioni del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, ai sensi della deliberazione n. 646 del 21/08/2013 e n. 902 del 04/12/2013 relative alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di una centrale di produzione di aria medica F.U. presso l'Ospedale di San Gavino M.le, si è riunita la Commissione Giudicatrice così composta:

- Dr. Giulio Sorrentino- Presidente
- Dr. Giuseppe Maria Sechi
- Dr.ssa Maria Silvia Boi
- Dr. Tonio Sollai
- Ing. Fabio Farci

La Commissione prende atto che sono pervenute alla propria attenzione n. 4 offerte da valutare:

1. AIR LIQUIDE;
2. SIRIMED;
3. ROSIGLIONI IMPIANTI;
4. ITEM.

La Commissione decide di approfondire alcuni aspetti relativi al Capitolato Speciale d'Appalto e del Disciplinare esaminandone tutti i punti dettagliatamente dopodiché passa all'esame delle singole offerte nell'ordine presentato dal Responsabile del Servizio Tecnico-Logistico: la prima offerta esaminata è quella della AIR LIQUIDE.

Il materiale viene custodito presso lo studio del Dr. Giulio Sorrentino.


La Commissione chiude i lavori alle ore 13:45 fissando le prossime riunioni nelle date di venerdì 14 marzo 2014 alle ore 09:30 e giovedì 20 marzo 2014 alle ore 09:30.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Presidente della Commissione

Dr. Giulio Sorrentino

Il Segretario verbalizzante
Sig. Emanuele Pittau

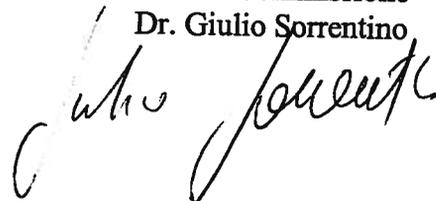

AZIENDA ASL N°6 MEDIO CAMPIDANO
Presidio Ospedaliero San Gavino M.le
U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia
Direttore Dott G.SORRENTINO

Verbale Convocazione 1ª Riunione Commissione Giudicatrice Centrale di Produzione di Aria Medicinale.


In data 6/2/2014 alle ore 15.30 presso i locali (Sala Riunioni) del P.O. si sono riuniti i seguenti componenti della commissione di cui all'oggetto, ovvero :

- dott. G. Sorrentino (Presidente);
- dott. G. Sechi (Componente); 
- dott.^{ssa} S. Boi (Componente);
- dott. T. Sollai (Componente);
- Ing. F. Farci (Componente).

I componenti vengono informati che il sottoscritto viene nominato Presidente della Commissione (con delibera di Rettifica n° 902 del dicembre 2013) in sostituzione del dott. A. Farci e che la documentazione inerente la cassetta contenente la documentazione inerente la gara è pervenuta il 13.01.2014.

Si è quindi proceduto alla formale istituzione della commissione e all'esame del "Disciplinare di Gara" e del "Capitolato Speciale d'Appalto". Alle ore 16.00 si aggiorna alla seconda riunione che viene concordata per il 11/02/2014 alle ore 15.30 nei locali della Sala Riunioni del P.O.

Il Referente della Commissione

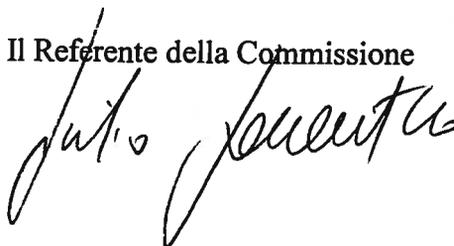

PUNTEGGIO TECNICO

(Fornitura e posa in opera di una centrale di produzione di aria medicinale presso Ospedale "N.S. Di Bonaria" di San Gavino M.le)

DITTA – SIRIMED		Coefficients discrezionali							
		da 0 a 1 per componente							
		1° com pon ente	2° com pon ente	3° com pon ente	4° com pon ente	5° com pone nte	Media coefficienti Discrezionali	Rimodulazione Coefficienti Definitivi	Punteggio Tecnico Assegnato
1) Funzionalità specifiche tecniche della Centrale, delle opere edili e degli impianti : punteggio massimo 35 punti :									
-Completezza del progetto tecnico e Relazioni allegate, soluzioni progettuali : →	Max 2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5
-Caratteristiche tecniche della centrale (linee di compressione, terza fonte, cabina container): →	Max 30	0,25	0	0,25	0	0,25	0,15	0,15	4,5
-Aspetti migliorativi del sistema proposto : →	Max 3	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75
2) Funzionalità, specifiche tecniche e modalità operative del sistema di controllo, monitoraggio e allarme : punteggio massimo 10 punti		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,15 0,25	0,15 0,25	1,5 2,5
3) Organizzazione dell'assistenza post-vendita e della manutenzione della centrale : punteggio massimo 15 punti :									
-Piano di gestione operativa della Centrale e degli impianti, inclusi i rilievi analitici di qualità →	Max 5	0,75	0,50	0,75	0,50	0,25	0,55	0,55	2,75
-Caratteristiche organizzative del piano di pronto intervento, delle modalità e tempi di intervento : →	Max 5	0,25	0	0,25	0	0	0,1	0,1	0,5
-Caratteristiche della garanzia "full risk", con particolare riguardo alla estensione della durata minima e delle caratteristiche di copertura : →	Max 5	1	1	1	1	1	1	1	5
TOTALE								15,5 16,5	16,5 16,5

OTTIMO	coefficiente 1
DISCRETO	coefficiente 0,75
BUONO	coefficiente 0,50
PIU' CHE SUFFICIENTE	coefficiente 0,25
CONFORME AI REQUISITI MINIMI (SUFFICIENTE)	coefficiente 0

Dott. G. Sorrentino (Presidente) *[Signature]*

Dott. G. Sechi *[Signature]*

Dott. T. Sollai *[Signature]*

Dott. S. Boi *[Signature]*

ing. F. Farci *[Signature]*

San Gavino M.le 16/04/2014

PUNTEGGIO TECNICO

(Fornitura e posa in opera di una centrale di produzione di aria medicinale presso Ospedale "N.S. Di Bonaria" di San Gavino M.le)

DITTA – ITEM	Coefficients discrezionali					Media coefficienti Discrezionali	Rimodulazione Coefficienti Definitivi	Punteggio Tecnico Assegnato	
	da 0 a 1 per componente								
	1° componente	2° componente	3° componente	4° componente	5° componente				
1) Funzionalità specifiche tecniche della Centrale, delle opere edili e degli impianti : punteggio massimo 35 punti :									
-Completezza del progetto tecnico e Relazioni allegate, soluzioni progettuali : →	Max 2	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,55	0,55	1,1
-Caratteristiche tecniche della centrale (linee di compressione, terza fonte, cabina container): →	Max 30	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,40	0,40	12
-Aspetti migliorativi del sistema proposto : →	Max 3	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,40	0,40	1,2
2) Funzionalità, specifiche tecniche e modalità operative del sistema di controllo, monitoraggio e allarme : punteggio massimo 10 punti	Max 10	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,3	0,3	3
3) Organizzazione dell'assistenza post-vendita e della manutenzione della centrale : punteggio massimo 15 punti :									
-Piano di gestione operativa della Centrale e degli impianti, inclusi i rilievi analitici di qualità →	Max 5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75
-Caratteristiche organizzative del piano di pronto intervento, delle modalità e tempi di intervento : →	Max 5	0,25	0	0,25	0	0,25	0,15	0,15	0,75
-Caratteristiche della garanzia "full risk", con particolare riguardo alla estensione della durata minima e delle caratteristiche di copertura : →	Max 5	1	1	1	1	1	1	1	5
TOTALE								26,8	

OTTIMO	coefficiente 1
DISCRETO	coefficiente 0,75
BUONO	coefficiente 0,50
PIU' CHE SUFFICIENTE	coefficiente 0,25
CONFORME AI REQUISITI MINIMI (SUFFICIENTE)	coefficiente 0

Dott. G. Sorrentino (Presidente) *G. Sorrentino*

Dott. G. Sechi *G. Sechi*

Dott. T. Sollai *T. Sollai*

Dott. S. Boi *S. Boi*

Ing. F. Farci *F. Farci*

San Gavino M.le *16/04/2014*

PUNTEGGIO TECNICO

(Fornitura e posa in opera di una centrale di produzione di aria medicinale presso Ospedale "N.S. Di Bonaria" di San Gavino M.le)

DITTA – AIR LIQUIDE	Coefficients discrezionali					Media coefficients Discrezionali	Rimodulazione Coefficients Definitivi	Punteggio Tecnico Assegnato
	da 0 a 1 per componente							
	1° com pon ente	2° com pon ente	3° com pon ente	4° com pon ente	5° com pone nte			
1) Funzionalità specifiche tecniche della Centrale, delle opere edili e degli impianti : punteggio massimo 35 punti : -Completezza del progetto tecnico e Relazioni allegate, soluzioni progettuali : → -Caratteristiche tecniche della centrale (linee di compressione, terza fonte, cabina container): → -Aspetti migliorativi del sistema proposto : →	Max 2	1	1	1	1	1	1	2
	Max 30	1	1	1	1	1	1	30
	Max 3	1	1	1	1	1	1	3
2) Funzionalità, specifiche tecniche e modalità operative del sistema di controllo, monitoraggio e allarme : punteggio massimo 10 punti	Max 10	1	1	1	1	1	1	10
3) Organizzazione dell'assistenza post-vendita e della manutenzione della centrale : punteggio massimo 15 punti : -Piano di gestione operativa della Centrale e degli impianti, inclusi i rilievi analitici di qualità → -Caratteristiche organizzative del piano di pronto intervento, delle modalità e tempi di intervento : → -Caratteristiche della garanzia "full risk", con particolare riguardo alla estensione della durata minima e delle caratteristiche di copertura : →	Max 5	1	1	1	1	1	1	5
	Max 5	1	1	1	1	1	1	5
	Max 5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75
TOTALE								58,75

OTTIMO	coefficiente 1
DISCRETO	coefficiente 0,75
BUONO	coefficiente 0,50
PIU' CHE SUFFICIENTE	coefficiente 0,25
CONFORME AI REQUISITI MINIMI (SUFFICIENTE)	coefficiente 0

Dott. G. Sorrentino (Presidente) *Julio Sorrentino*

Dott. G. Sechi *Com. Sechi*

Dott. T. Sollai *Tomas Sollai*

Dott.^{ssa} S. Boi *Maria Silvia Boi*

ing. F. Farci *F. Farci*

San Gavino M.le *16/04/2014*

PUNTEGGIO TECNICO

(Fornitura e posa in opera di una centrale di produzione di aria medicinale presso Ospedale "N.S. Di Bonaria" di San Gavino M.le)

DITTA – ROSIGLIONI		Coefficients discrezionali					Media coefficienti Discrezionali	Rimodulazione Coefficienti Definitivi	Punteggio Tecnico Assegnato	
		da 0 a 1 per componente								
		1° componente	2° componente	3° componente	4° componente	5° componente				
1) Funzionalità specifiche tecniche della Centrale, delle opere edili e degli impianti : punteggio massimo 35 punti : -Completezza del progetto tecnico e Relazioni allegate, soluzioni progettuali : → -Caratteristiche tecniche della centrale (linee di compressione, terza fonte, cabina container): → -Aspetti migliorativi del sistema proposto : →		Max 2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,3	0,3	0,6
		Max 30	0,25	0	0,25	0	0,25	0,15	0,15	4,5
		Max 3	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75
2) Funzionalità, specifiche tecniche e modalità operative del sistema di controllo, monitoraggio e allarme : punteggio massimo 10 punti		Max 10	0,25	0	0,25	0	0,25	0,15	0,15	1,5
3) Organizzazione dell'assistenza post-vendita e della manutenzione della centrale : punteggio massimo 15 punti : -Piano di gestione operativa della Centrale e degli impianti, inclusi i rilievi analitici di qualità → -Caratteristiche organizzative del piano di pronto intervento, delle modalità e tempi di intervento : → -Caratteristiche della garanzia "full risk", con particolare riguardo alla estensione della durata minima e delle caratteristiche di copertura : →		Max 5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,25
		Max 5	0,25	0	0,25	0	0,25	0,15	0,15	0,75
		Max 5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,25
TOTALE								10,6		

OTTIMO	coefficiente 1
DISCRETO	coefficiente 0,75
BUONO	coefficiente 0,50
PIU' CHE SUFFICIENTE	coefficiente 0,25
CONFORME AI REQUISITI MINIMI (SUFFICIENTE)	coefficiente 0

Dott. G. Sorrentino (Presidente) Julio Sorrentino

Dott. G. Sechi G. Sechi

Dott. T. Sollai T. Sollai

Dott.^{ssa} S. Boi Maria Silvia Boi

ing. F. Farci F. Farci

San Gavino M.le 16/04/2014

COEFFICIENTI DEI COMMISSARI PER REQUISITO										MEDIA DEI COMMISSARI		MEDIA PIU' ALTA		fattori di conversione		medie definitive coefficienti		PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO		punteggio definitivo attribuito	
offerte		1	2	3	4	5	MEDIA DEI COMMISSARI		MEDIA PIU' ALTA		fattori di conversione		medie definitive coefficienti		PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO		punteggio definitivo attribuito				
Airtriquide		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1		1,000		2		2,000				
Strimed		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		0,25		1		0,250		2		0,500				
Rosiglioni		0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,30		1		1		0,300		2		0,600				
Item		0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,55		1		1		0,550		2		1,100				

requisito 2

COEFFICIENTI DEI COMMISSARI PER REQUISITO										MEDIA DEI COMMISSARI		MEDIA PIU' ALTA		fattori di conversione		medie definitive coefficienti		PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO		punteggio definitivo attribuito	
offerte		1	2	3	4	5	MEDIA DEI COMMISSARI		MEDIA PIU' ALTA		fattori di conversione		medie definitive coefficienti		PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO		punteggio definitivo attribuito				
Airtriquide		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		1,000		30		30,000				
Strimed		0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,15		1,00		1,00		0,150		30		4,500				
Rosiglioni		0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,15		1,00		1,00		0,150		30		4,500				
Item		0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,40		1,00		1,00		0,400		30		12,000				

requisito 3

COEFFICIENTI DEI COMMISSARI PER REQUISITO										MEDIA DEI COMMISSARI		MEDIA PIU' ALTA		fattori di conversione		medie definitive coefficienti		PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO		punteggio definitivo attribuito	
offerte		1	2	3	4	5	MEDIA DEI COMMISSARI		MEDIA PIU' ALTA		fattori di conversione		medie definitive coefficienti		PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO		punteggio definitivo attribuito				
Airtriquide		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		1,000		3		3,000				
Strimed		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		1,00		1,00		0,250		3		0,750				
Rosiglioni		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		1,00		1,00		0,250		3		0,750				
Item		0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,40		1,00		1,00		0,400		3		1,200				

requisito 4

COEFFICIENTI DEI COMMISSARI PER REQUISITO										MEDIA DEI COMMISSARI		MEDIA PIU' ALTA		fattori di conversione		medie definitive coefficienti		PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO		punteggio definitivo attribuito	
offerte		1	2	3	4	5	MEDIA DEI COMMISSARI		MEDIA PIU' ALTA		fattori di conversione		medie definitive coefficienti		PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO		punteggio definitivo attribuito				
Airtriquide		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		1,000		10		10,000				
Strimed		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		1,00		1,00		0,250		10		2,500				
Rosiglioni		0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,15		1,00		1,00		0,150		10		1,500				
Item		0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,30		1,00		1,00		0,300		10		3,000				

requisito 5

COEFFICIENTI DEI COMMISSARI PER REQUISITO										MEDIA DEI COMMISSARI		MEDIA PIU' ALTA		fattori di conversione		medie definitive coefficienti		PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO		punteggio definitivo attribuito	
offerte		1	2	3	4	5	MEDIA DEI COMMISSARI		MEDIA PIU' ALTA		fattori di conversione		medie definitive coefficienti		PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO		punteggio definitivo attribuito				
Airtriquide		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		1,000		5		5,000				
Strimed		0,75	0,50	0,75	0,50	0,25	0,55		1,00		1,00		0,550		5		2,750				
Rosiglioni		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		1,00		1,00		0,250		5		1,250				
Item		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		1,00		1,00		0,750		5		3,75				

Requisito 6

offerte	COEFFICIENTI DEI COMMISSARI PER REQUISITO					MEDIA DEI COMMISSARI	MEDIA PIU' ALTA	fattori di conversione	medie definitive coefficienti	PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO	punteggio definitivo attribuito
	1	2	3	4	5						
Airliquide	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	5,000		
Sirimed	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,10	1,00	0,100	0,500		
Rosiglioni	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,15		0,150	0,750		
Item	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,15		0,150	0,750		

Requisito 7

offerte	COEFFICIENTI DEI COMMISSARI PER REQUISITO					MEDIA DEI COMMISSARI	MEDIA PIU' ALTA	fattori di conversione	medie definitive coefficienti	PESO O punteggio ATTRIBUITO AL REQUISITO	punteggio definitivo attribuito
	1	2	3	4	5						
Airliquide	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		0,750	3,750		
Sirimed	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	5,000		
Rosiglioni	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		0,250	1,250		
Item	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,000	5,000		

SOMMA DEI REQUISITI	
TOTALI PUNTEGGI	
Airliquide	58,750
Sirimed	16,500
Rosiglioni	10,600
Item	26,800