

AREE TIPO DE
SAP. USATA
3.087,5 mq

ESISTE A RISERVA DI FIATO
STRUTTURA
REI 90


SCALE A RISERVA DI FIATO
STRUTTURA
REI 90

STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO REI 30

STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO REI 60

STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO REI 90

STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO REI 120

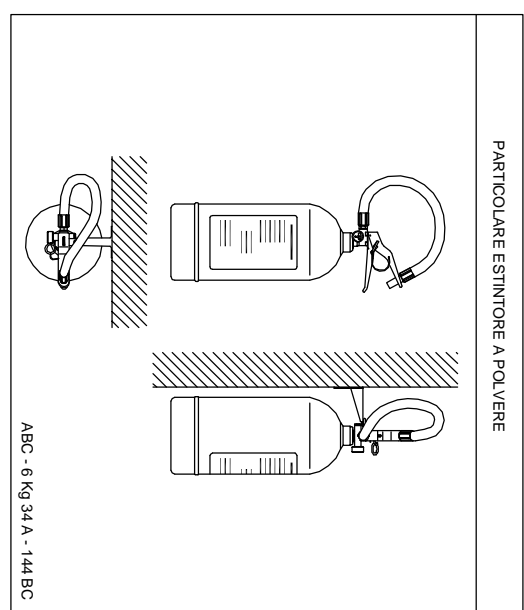

CATEGORIA	FIGURATO	DEFINIZIONE
SICUREZZA ELETTRICA		LAMPADA AUTOGNOMA DI BATTERIE INCORPORATE DIFFUSORE ACUSTICO PER DA POSIZIONE CONTRA PULSANTE SGANCIO GENERALE EMERGENZA
CENTRALINA		QUADRO ELETTRICO CENTRALINA PREVENZIONE INCENDI
GAS MEDICALI		VALVOLA DI INTERCETTAZIONE MANUALE
SISTEMI DI AERAZIONE		CANNA SHUNT

CATEGORIA	FIGURATO	DEFINIZIONE
ESTINTORI		ESTINTORE PORTATILE
SISTEMI ANTINCENDIO IDRICI		IDRANTE A MARI CON TUBAZ. FLESSIBILE E LANCIA ATTACCO PER DOCCIA/PIA SISTEMA A RISERVA DI FIATO
SISTEMA DI SEGNALIZAZIONE DI INCENDIO		PULSANTE DI ALLARME SE MANUALE SISTEMA DI RILEVATORI OTTICI DI FIATO SIREMA ALLARME INCENDIO

CATEGORIA	FIGURATO	DEFINIZIONE
ELEMENTI COSTRUTTIVI E RELATIVE APERTURE		PORTA RESISTENTE AL FUOCO EI2 120 NUMERO DEL COMPARTO
SISTEMA DI VIE D'USCITA		ZONE FILTRO Distanza di sicur. est. Distanza di sicur. int. Distanza di protezione Percorso d'uscita Verso l'alto Verso il basso


SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA ASL - SANLURI
VIA UNGARETTI, 9 - 09025 SANLURI
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE NEL COMUNE DI VILLACIDRO (FINANZIAMENTO EX ART. 20 LEGGE 67/98)

PROGETTO DEFINITIVO	DATA	REVISIONE
1	2024-01-15	01

PREVENZIONE INCENDI
ESAME PROGETTO ATTIVITA' 68
PIANTA PIANO TERRA
PERCORSI E VIE DI ESODO
INDICAZIONE COMPARTIMENTAZIONI E ATTIVITA'

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
Dott. Ing. VITTORIO SCARPA

N° 25 ESTINTORI

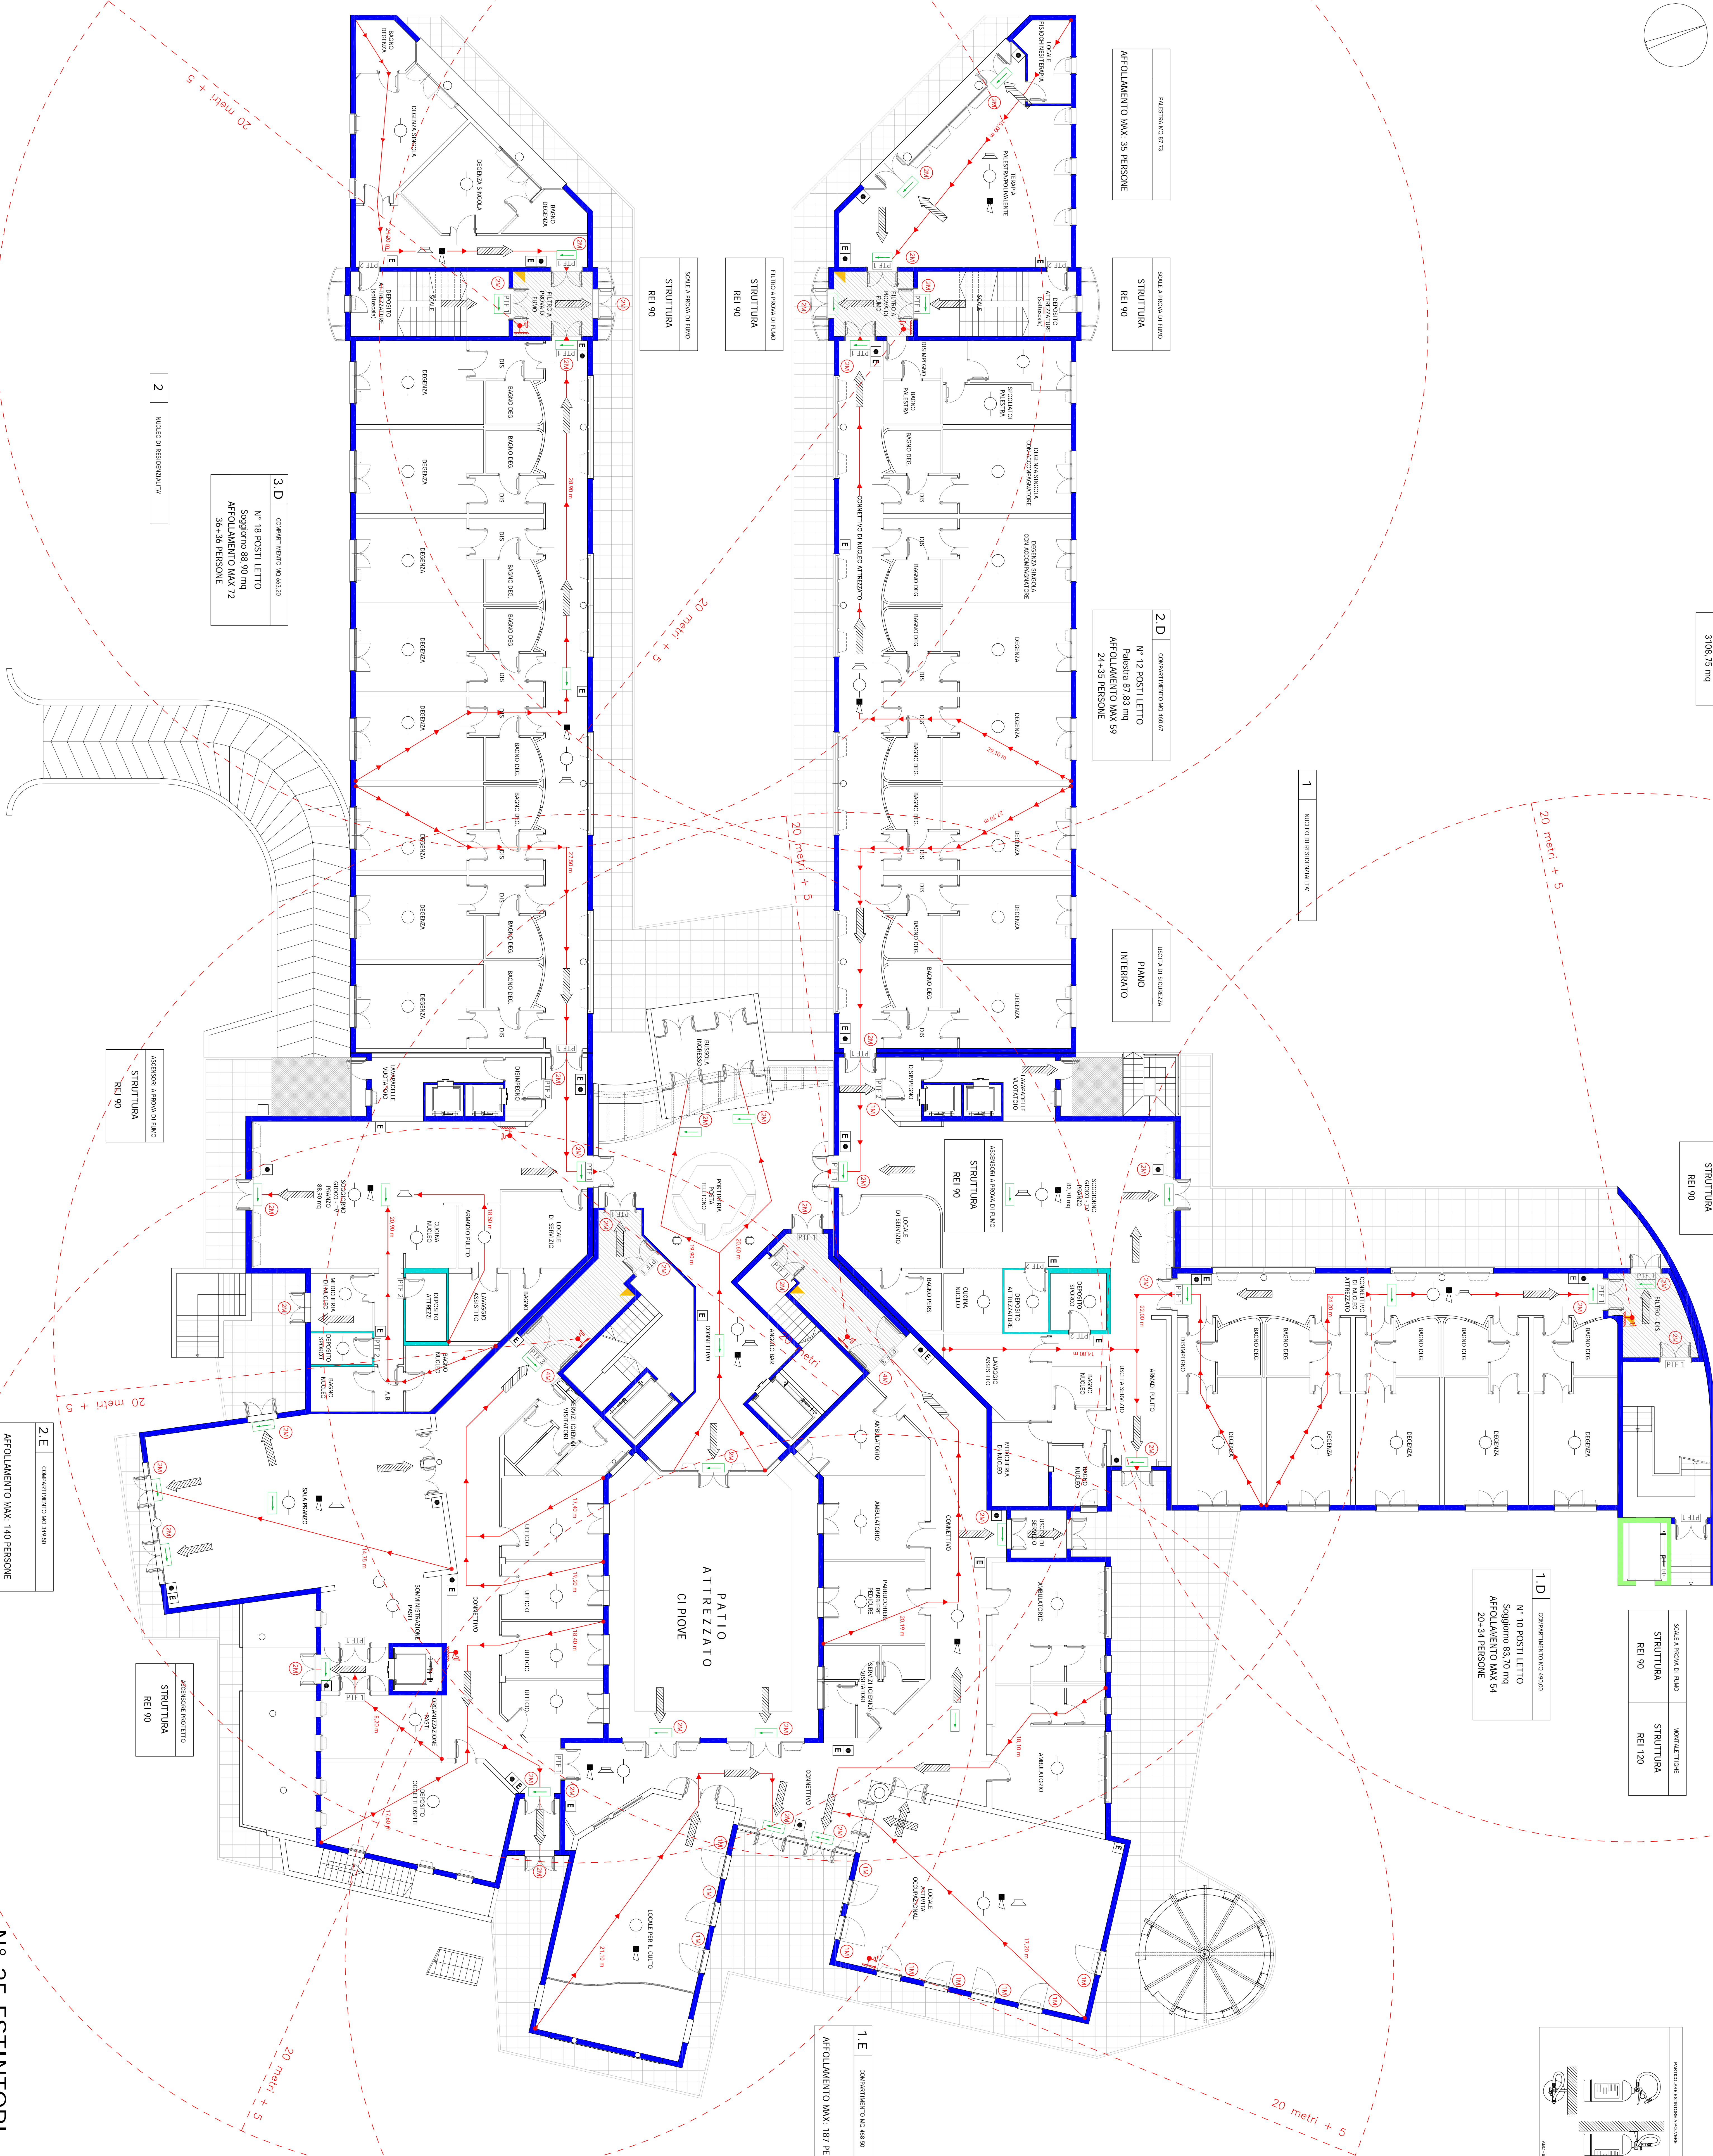

2

3.D
COMPARTIMENTO MAX 64,20
N° 18 POSTI LETTO
Soggiorno 88,90 mq
AFFOLLAMENTO MAX 72
26-36 PERSONE

2.D
COMPARTIMENTO MAX 64,20
N° 12 POSTI LETTO
Soggiorno 89,83 mq
AFFOLLAMENTO MAX 59
24-35 PERSONE

1

ESISTE A RISERVA DI FIATO
PIANO
INTERATTO

1.D
COMPARTIMENTO MAX 64,20
N° 10 POSTI LETTO
Soggiorno 83,70 mq
AFFOLLAMENTO MAX 54
20-34 PERSONE

1.E
COMPARTIMENTO MAX 64,20
AFFOLLAMENTO MAX 187 PERSONE

2.E
COMPARTIMENTO MAX 64,20
AFFOLLAMENTO MAX 140 PERSONE